

High  
Efficiency  
Solutions.

**CAREL**



**НОВОСТИ**

10/09/2018



**Обновление насосной станции  
humiFog direct**

**Уважаемые коллеги,**

Информируем Вас об обновлениях в конструкции насосной станции системы адиабатического увлажнения humiFog direct. Артикул насосной станции остался прежним UA\*\*\*D\*\*00. Версия обновленного продукта 1.516 указана на шильдике внутри щита.

**Водяной фильтр исключен из корпуса насосной станции**


Изменение применено для изделий с серийным номером начиная с A00001812.

Корпус фильтра ECKVESS050 и картридж ECKFILT050 убраны из корпуса насосной станции.

Рекомендуется устанавливать фильтр вне щита на линии подачи воды.

Указанное изменение повышает степень гигиеничности системы, т.к. позволяет установить фильтр в месте с более низкой температурой окружающего воздуха, что снижает вероятность размножения микроорганизмов.

Корпус фильтра ECKVESS050 и картридж ECKFILT050 доступны для заказа как запасные части.

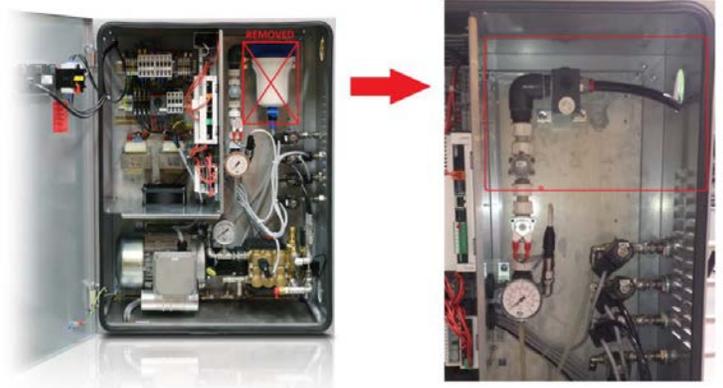


Конструкция щита с серийным номером начиная с A00001812

**Датчик низкого давления изменен с 0-5В на 4-20мА**

Изменение применено для изделий с серийным номером начиная с A00001694.

Тип датчика LP изменен для повышения точности контроля давления воды.

Новый датчик также может быть приобретен как запасная часть, артикул SPKT0011C3.

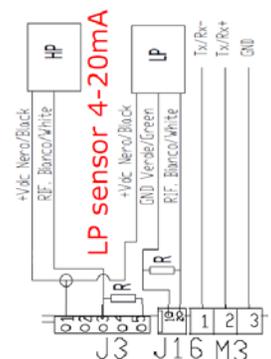

Датчик низкого давления и его подключение




**Изменено подключение датчика высокого давления и защитного автоматического выключателя**

Начиная с изделия с серийным номером A00001863, изменена схема соединений датчика высокого давления НР, автоматического выключателя QS и контроллера с.рНС.

Датчик высокого давления НР, изначально подключаемый к клеммам 1-2 терминала J23 контроллера с.рНС, теперь подключается к клеммам 3-4 терминала J8.

Автоматический выключатель QS, изначально подключаемый к клеммам 3-4 терминала J8 контроллера с.рНС, теперь подключается к клеммам 1-2 терминала J23.

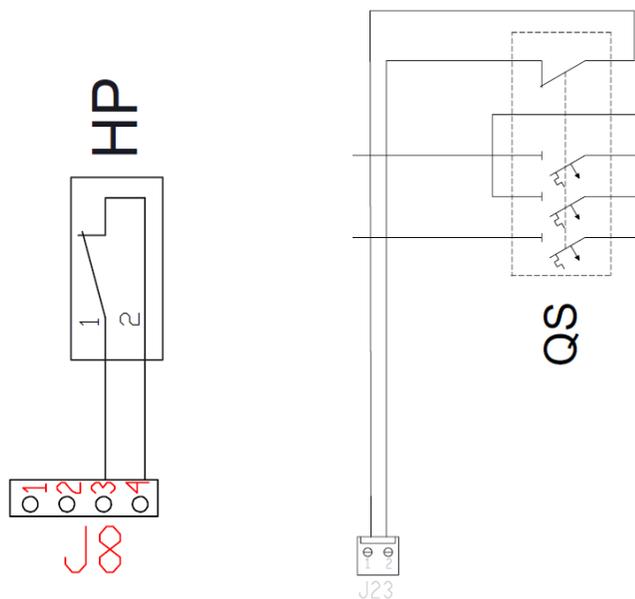

Новое подключение датчика высокого давления и автоматического выключателя

При замене датчика 0-5В на 4-20мА для насосных станций с серийным номером до A00001694, свяжитесь с Представительством CAREL для получения дополнительных рекомендаций.

Для щитов с серийным номером до A00001863, т.е. со «старой» схемой подключения датчика высокого давления НР и автоматического выключателя QS, в случае замены оригинального контроллера на новый, схема подключения должна быть изменена в соответствии с указанной выше, а также должен быть установлен новый датчик низкого давления LP 4-20мА (если то не было уже сделано ранее).

Рекомендуем оповестить Ваших клиентов.

Дополнительную информацию можно получить в Представительстве компании CAREL в Москве и Санкт-Петербурге: [www.carelrussia.com](http://www.carelrussia.com)

